

HINGED FIRE PROTECTION GATE WITH EXTERNAL FRAME

- szerokość 1300-4500mm
- wysokość 2000-5000mm
- szerokość skrzydła czynnego 690-2250mm
- maksymalna powierzchnia bram 22,5m²
- maksymalna powierzchnia skrzydła 11,25m²

Klasa odporności ogniowej
Fire resistance class

Marc-D
str.33

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE ROZWIERANE Z OŚCIEŻNICĄ WEWNĘTRZNĄ HINGED FIRE PROTECTION GATE WITH INTERNAL FRAME

- * Wymiary w świetle ościeżnicy dla EI,60/EI,120 wynoszą:
- szerokość 1300-4500mm
 - wysokość 2000-4500mm
 - szerokość skrzydła czynnego 690-2250mm
 - maksymalna powierzchnia w świetle ościeżnicy 12,666m²
 - maksymalna powierzchnia skrzydła 10,3m²


- * Wymiary w świetle ościeżnicy dla EI,60, EI,30 wynoszą:
- szerokość 1300-4500mm
 - wysokość 2000-5000mm
 - szerokość skrzydła czynnego 690-2250mm
 - maksymalna powierzchnia bram 22,5m²
 - maksymalna powierzchnia skrzydła 11,25m²

Aprobata techniczna **ITB AT-15-7498/2014**
Certyfikat zgodności **ITB 01646/W**
ITB AT-15-7498/2014 Technical Approval
ITB 01646/W Certificate of Conformity

Maksymalne wymiary **4500 x 5000 - EI60**
Maximum size **4500 x 4500 - EI120**

Klasa odporności ogniowej **EI30,EI60,**
Fire resistance class **EI60/EI120**

Bramy zewnętrzne External Doors **Marc-D**

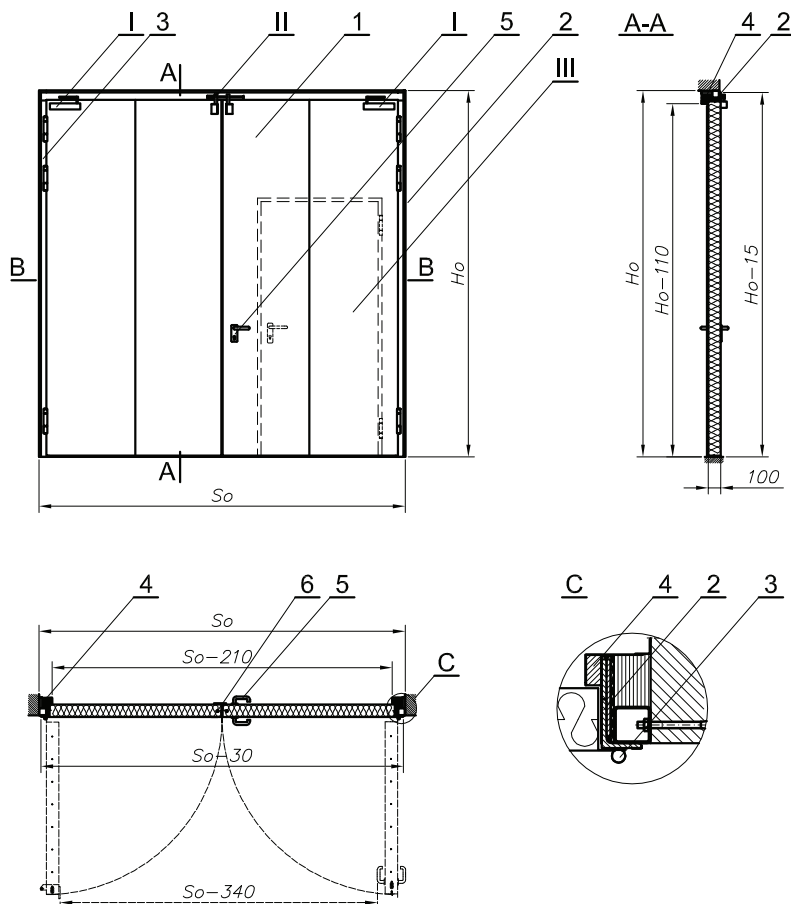

So - szerokość otworu w murze
Ho - wysokość otworu w murze

So - wall opening width
Ho - wall opening height

Drzwi ewakuacyjne po zapytaniu
Evacuation door - upon enquiry

Wymiary podane w mm. Dimensions given in mm.

ELEMENTY SKŁADOWE / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE COMPONENTS / STANDARD EQUIPMENT

1. Skrzydło drzwi
2. Ościeżnica
3. Zawias
4. Przysmyk
5. Okucia
6. Rygiel
7. Tabliczka KT

1. Gate leaf
2. Frame
3. Hinge
4. Fire sealing
5. Handle
6. Bolt
7. KT plate

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ADDITIONAL EQUIPMENT

- I. Samozamykacz
- II. Regulator prędkości zamykania
- III. Drzwi ewakuacyjne
- IV. Osprzęt elektryczny:
 - centrala przekątnikowa ppoż.
 - sygnalizator optyczno-dźwiękowy
 - czujka dymu
 - przycisk technicznego zwalniania
- V. Malowanie na dowolny kolor RAL

- I. Self-closing device
- II. Control of closing sequence
- III. Evacuation door
- IV. Electric equipment:
 - fire protection control unit
 - optical-acoustic annunciator
 - smoke detector
 - service release pushbutton
- V. Painting in any colour from RAL palette